



Katalogblatt

AFO 07 DDL

Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenfüllstation und Kindertrinkbrunnen

AFO 07 DDL ist ein Trinkbrunnen aus Edelstahl mit moderner sechseckiger Form, der mit drei unabhängigen Systemen ausgestattet ist:

- Wasserausgabe an der oberen Düse zum direkten Trinken
- Befüllen von Bechern (Flaschen)
- Wasserausgabe für Kinder

Each system is operated by a separate button, which starts the water flow from the corresponding spout when pressed.

Wird die obere Trinktaste gedrückt, fließt Wasser aus der Düse an der Oberseite des Trinkbrunnens. Bei Betätigung der Taste für die Flaschenbefüllung fließt Wasser aus der Düse im Befüllbereich. Der Trinkbrunnen ist standardmäßig mit einer Öffnung zur Befüllung von 1,5-Liter-Flaschen ausgestattet. Durch Drücken der dritten Taste wird Wasser aus der Düse im unteren Becken für Kinder ausgegeben.

Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einem flexiblen Verbindungsstück. Die flexible Gestaltung der Wasserzu- und -ableitung ermöglicht einen variablen und problemlosen Anschluss des Trinkbrunnens sowie dessen einfache Demontage.



AFO 07 DDL

Der Trinkbrunnen AFO 07 DDL besteht aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage ist er auch aus dem Werkstoff AISI 316 erhältlich, der für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration geeignet ist.

Für die Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Für die Behandlung von Chromteilen empfehlen wir das Reinigungsmittel Larrin.

Komplette Lieferung

- Trinkbrunnen aus Edelstahl
- Zulaufschlauch mit Kugelhahn
- Ablaufgarnitur mit Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Technische Details


- Wasserdruck 0,1 – 0,6 MPa
- Wasseranschluss G1/2" Innengewinde
- Abfluss Rohr d = 40 mm
- Innenabmessung der Schale 245 mm
- Max. Größe der zu befüllenden Flasche 1,5 l
- Gewicht

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Vorbereitete Betonplatte für die Montage von Gewindestangen mittels Verbundmörtel.
- Wasseranschluss mit ½-Zoll-Innengewinde fertiggestellt. Der Zulauf muss sich im erhöhten Bereich des Trinkbrunnens befinden, mindestens 50 mm vom Rand entfernt. Das Zulaufrohr muss 0 bis 100 mm über dem Bodenniveau enden. Im Wasserzulauf muss ein Filter installiert werden, um mechanische Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
- Vorbereiteter Abwasseranschluss mit einem Stutzen von 40 mm Durchmesser auf Bodenniveau, positioniert etwa in der Mitte des erhöhten Bereichs des Trinkbrunnens.

Schema

AFO 07 DDL

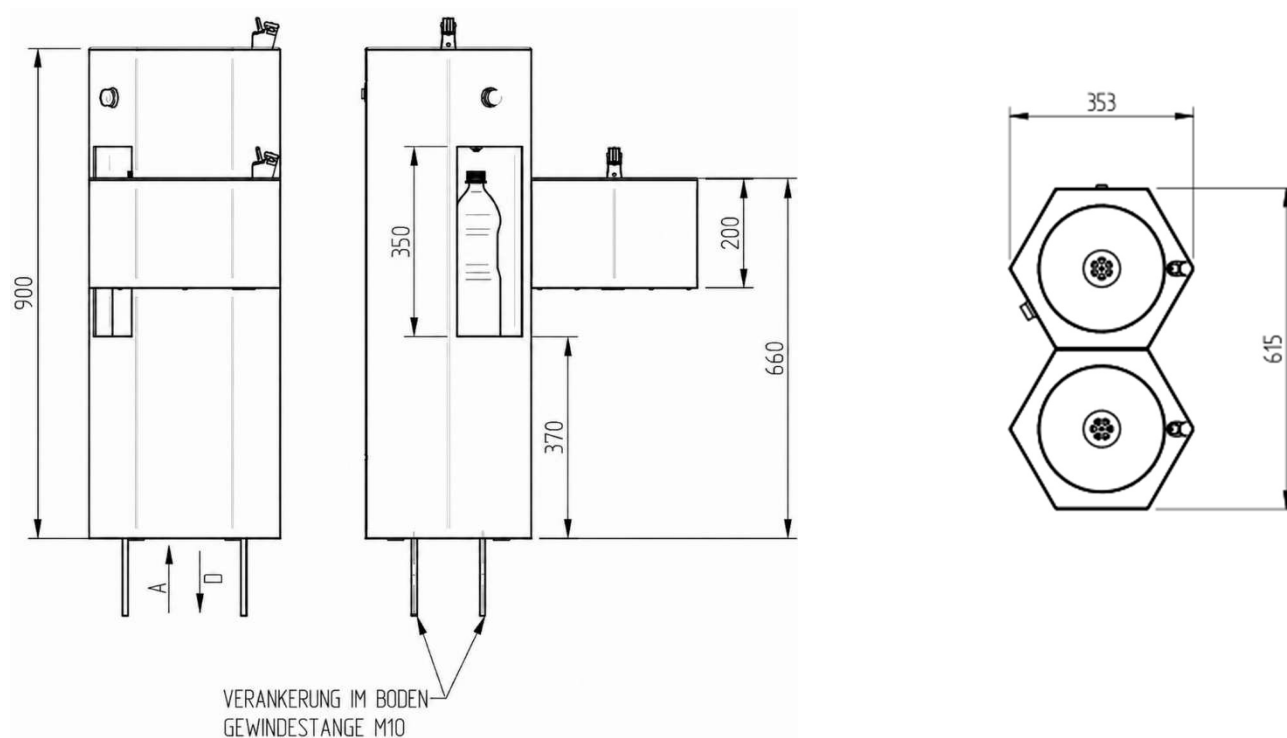

A – Wasseranschluss, Rohr G1/2" Innengewinde
D – Abfluss (Ø 40 mm)